PAMATU PLĀNS

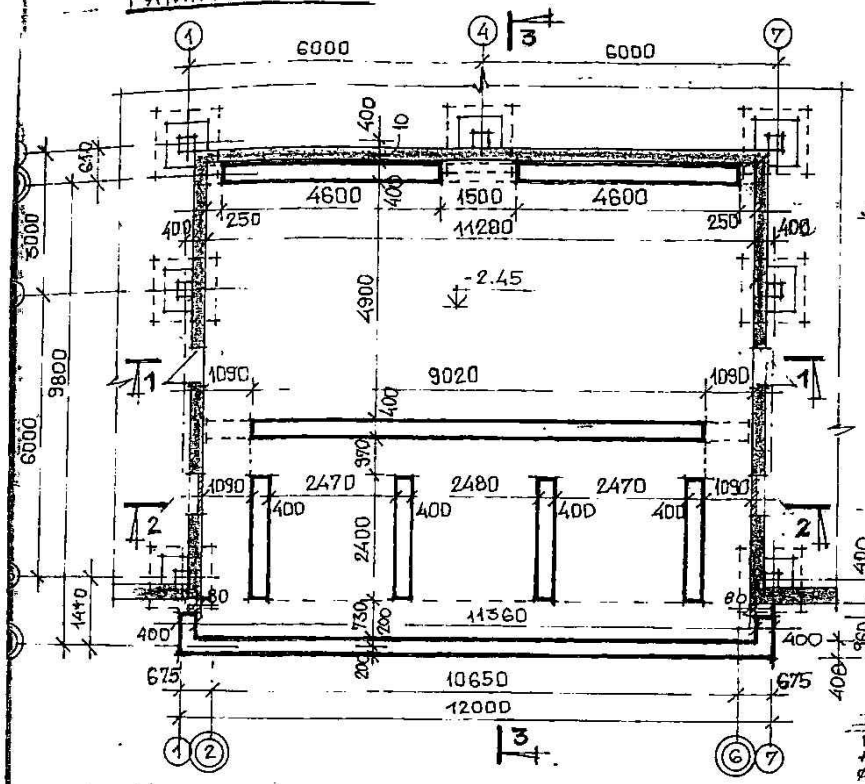

GRIEZUMS 3-3

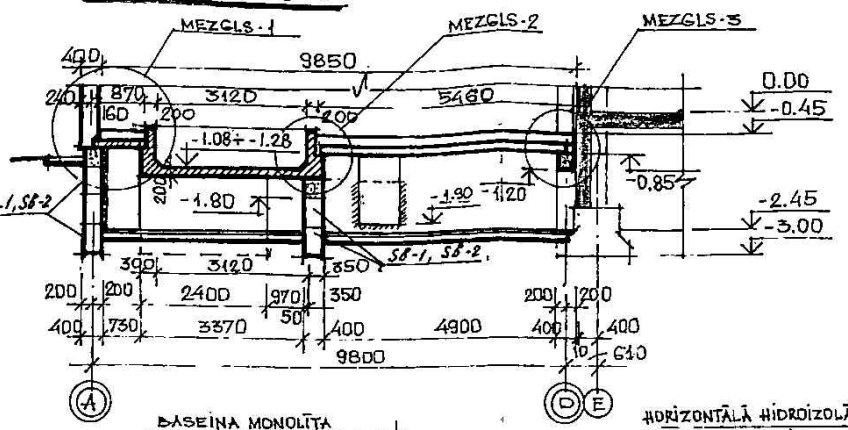

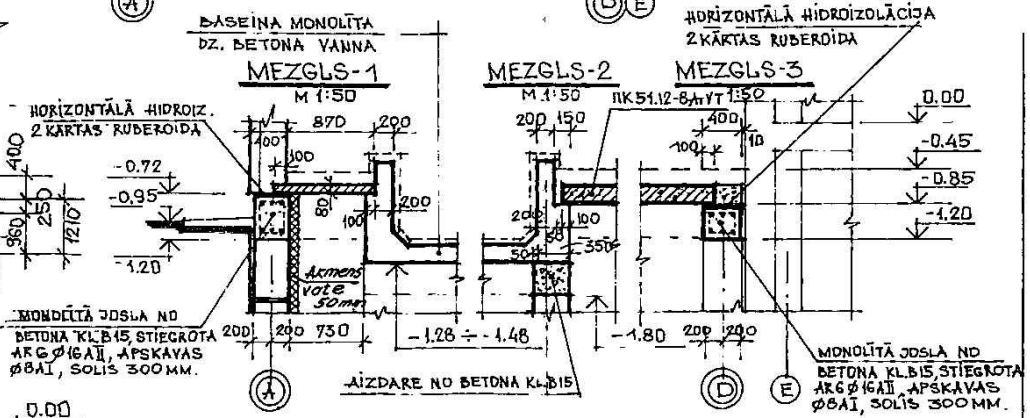

GRIEZUMS 1-1

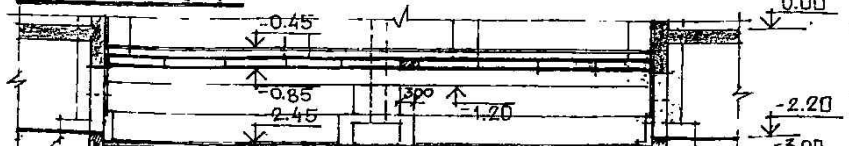

GRIEZUMS 2-2

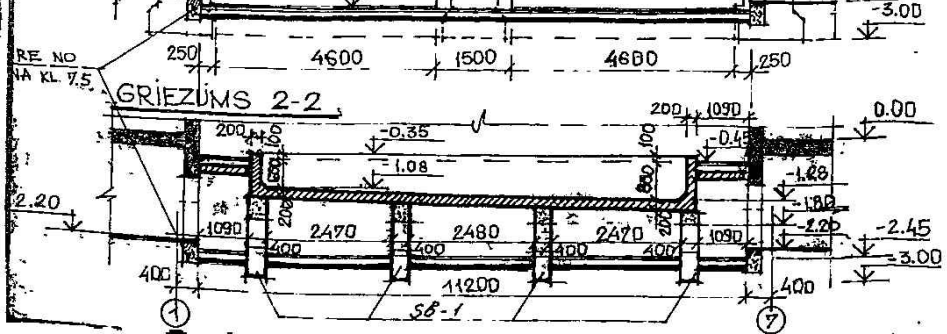

1. Pēc augstuma atzīmi 0,000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis esošās ēkas, kuŗa atbilst absolūtajai atzīmei 7,250
2. Pamati - lentveida no saliekamiem betona blokiem.
3. Pamati aprēķināti ēku celtniecībai grunts: smilts putekļu un smalkā ($\varphi = 28°$, $\gamma = 1,7^{t}/m^3$, $c = 0,03\ kg/cm^2$, $e = 0,75$; $\varphi = 36°$, $\gamma = 2,0^{t}/m^3$, $c = 0,04\ kg/cm^2$, $e = 0,64$)
Grunts ūdens fiksēts 800 gim. zem zemes/pēc ģeolog. atskaites/
Ap esošo ēku izveidota drenāža.
4. Vertikālās virsmas, kuŗas pakļautas saskarei ar grunti, nosmērējamas 2 reizes ar bitumā mastiku.

				DZĪVNIEKU PIESĒTAS SPECIALIZĒTAS BĒRNUDĀRZS "ASELĪTE" PĀRKA IELĀ 5, OLAINE	
				PIEBŪVE AR PELDBASEINU	STAD. ĒTAPA: TP / KM-1
					LAPAS: 8
B. KONST. KAMENECKIS				PAMATU PLĀNS	SĒRT. N=2339
IZPILD. VASIĻČENKO					