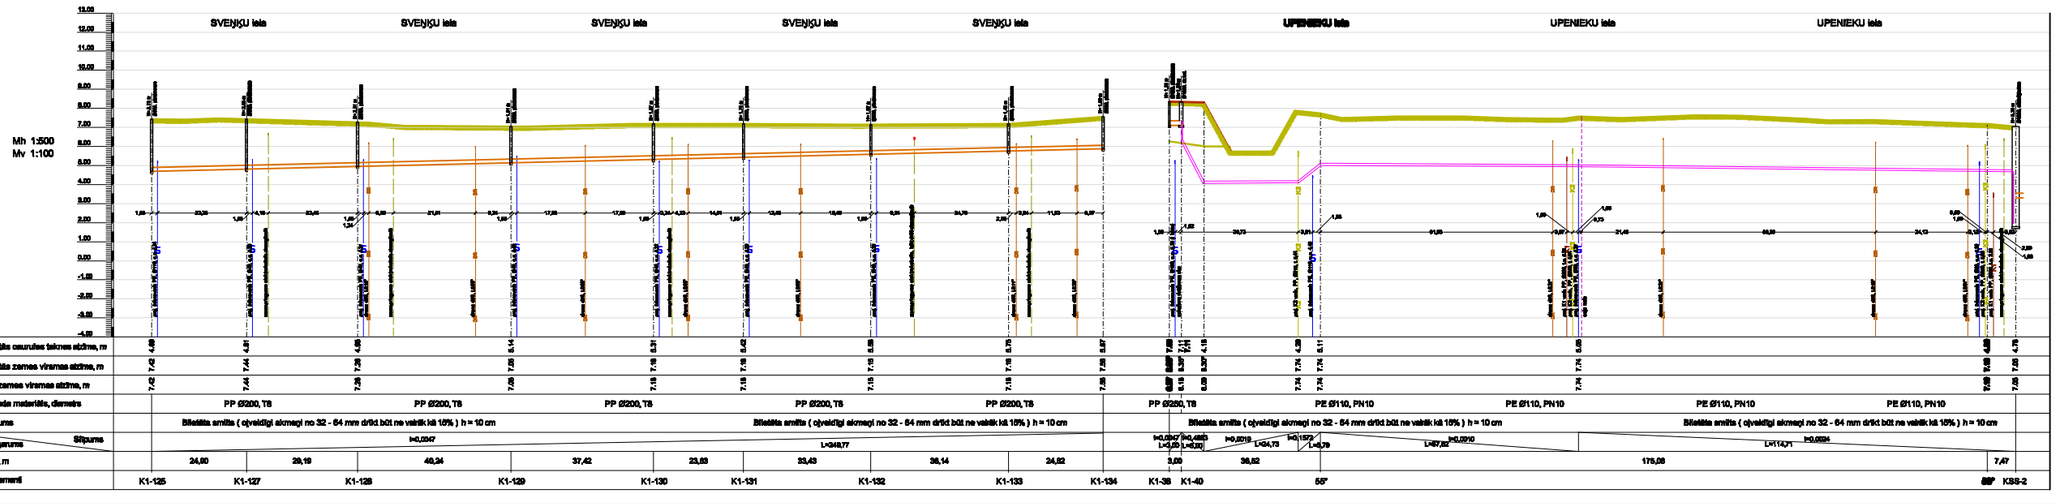

Apzīmējumi

- Dolomīta šķembas
- Aizpūre
- Ūdeņsaura - sablīvēts
- Ūdeņsaura - nesablīvēts
- Putekļaina smilts, bēša
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Putekļaina smilts, blīva
- Smalka smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, bēša
- Vidēji rupja smilts,bēša
- Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- Aizbērtņi
- Slāņainības
- Mīkstā māsliņa

Esošās un valstiski grunšu blīvuma slāņi

- Bēša (nesablīvēta)
- Vidēji bēša (pakāpīga blīva)
- Blīva
- Blīvāka grunts konsistence
- Plastiska
- Vidēji blīva
- Ūdeņsaura grunts blīvuma slāņi
- (nesablīvēta)
- (sablīvēta)

Atb. augst. sistēma
grunšu blīvuma līmenis
Slāņu pamatnes blīvuma līmenis
Esošā/projektētā grunts
+1,40

Piezīmes:

1. Trasējuma apgāztenes, esošās inženiertīklu un inženiersistēmu vietā precīzēt uz vietas kopā ar inženiertīklu turētājiem un atbilstoši no grunts izņemšanas darbiem.
2. Visi projektā norādītie augstumi ir metros Baltijas augstumu sistēmā.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizēt visu inženiertīklu atrašanās vietu dabā.
4. Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājam OIK tīkla turētājiem ir jāsaņem tehniskie noteikumi.
5. Caurulvadi un ceļuma bedrīņi - aprakstīti 57 - 1.0m sarakstes vēstulē.
6. Ūdensl. kas apzīmēti ar *** , jāpasūta ūdensfontānēšanai dotā un dabas.

Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", Reģ. Nr. 40003182091						2013.gada maijs
Objekts: "Ūdensvadu rekonstrukcija sīkblīvēto vietā "Ozolos", Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas", II kārta						Ēkā
				Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta	STADIJA	LAPA	LAPAS
Projektē	Aleks Pavils		06.2013.		TIP	EKT-ES	-
Konstruē	Aleks Pavils		06.2013.	Kanalizācijas garenprofili Mh 1:250, Mv 1:100	Sākotnēnes sertifikāts Nr. 60 - 3000		